

ŠILDYMO SĄNAUDOS PER 2021 M. GRUODŽIO MĖN.

Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra: -3,7 °C


Šildymo dienų trukmė: 31 d.

Šilumos vienanarė kaina (be PVM): 0,0805 Eur/kWh

Vidutinės energijos sąnaudos šildymui: 17,33 kWh/m²

Vidutinės šildymo sąnaudos (be PVM): 1,39 Eur/m²

Energijos sąnaudos šildymui per 2021 m. gruodžio mėn. (kWh/m²)

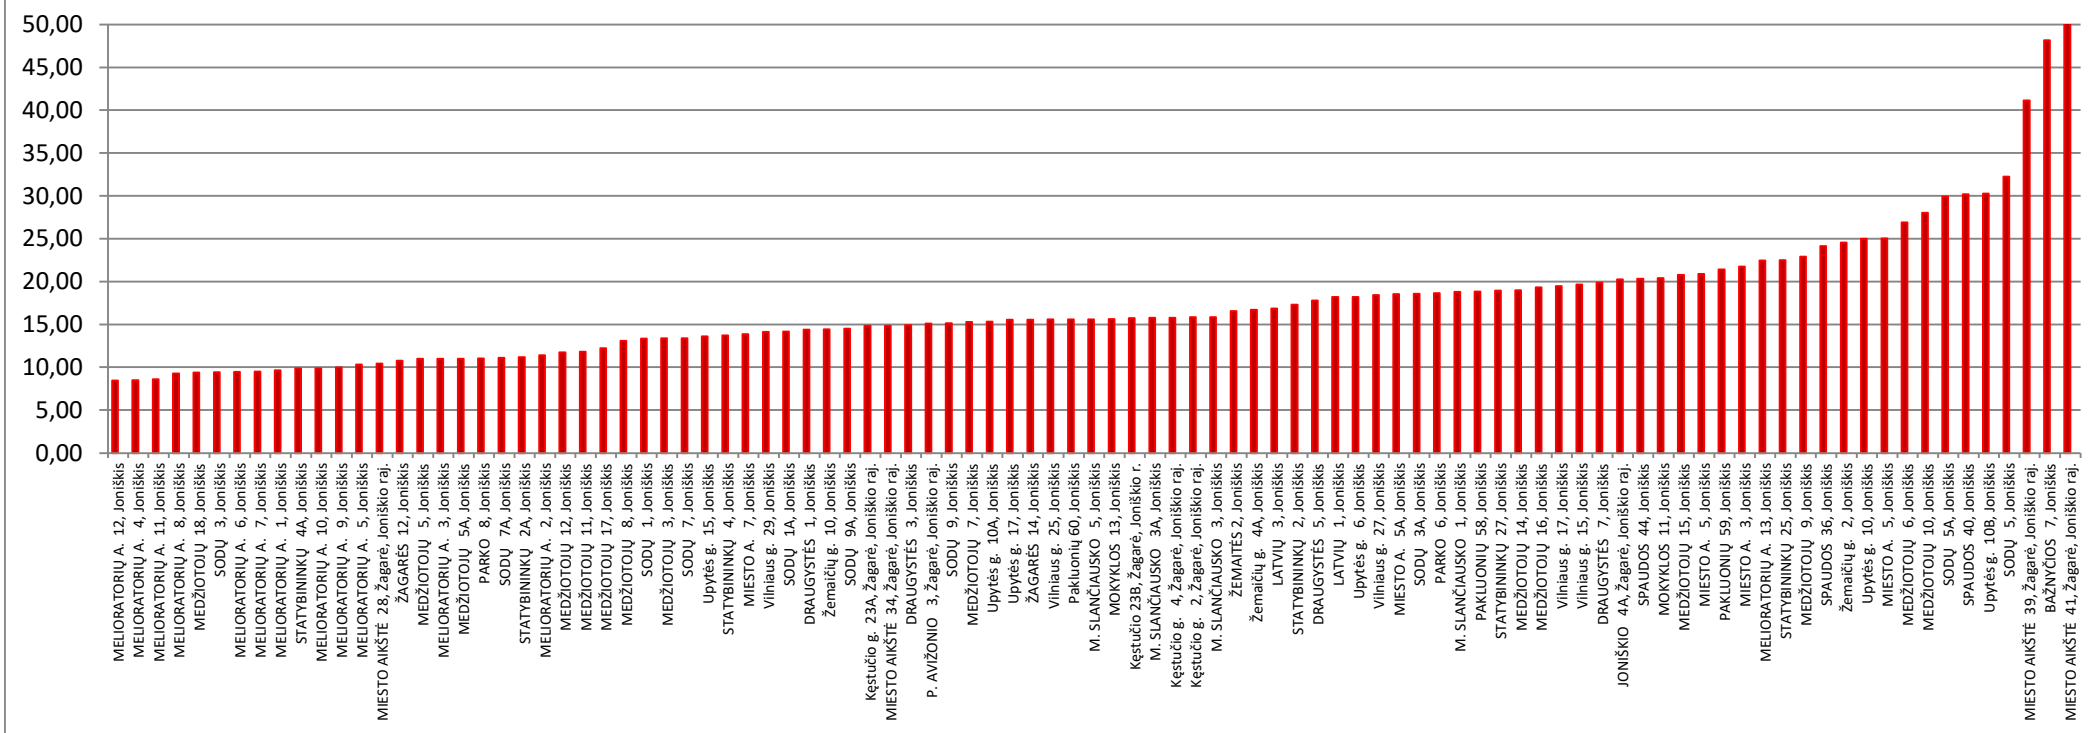

**Snaudoto šilumos kiekio patalpų šildymui palyginimas
2021 m. gruodžio mėn.**

Adresas	Statybos metai	Aukštų skaičius	Butų skaičius	Šilumos kiekis 1m ² šildymui, kWh	1 m ² šildymo kaina (be PVM), Eur	Pastabos
Mažiausias šilumos suvartojimas						
MELIORATORIŲ A. 12, Joniškis	1989	5	45	8,46	0,68	renovuoti namai, individualus šildymo butuose reguliavimas
MELIORATORIŲ A. 4, Joniškis	1984	5	45	8,50	0,68	
MELIORATORIŲ A. 11, Joniškis	1982	5	45	8,61	0,69	
MELIORATORIŲ A. 8, Joniškis	1983	5	45	9,28	0,75	
MEDŽIOTOJŲ 18, Joniškis	1969	2	11	9,37	0,75	
SODŲ 3, Joniškis	1965	2	8	9,42	0,76	
MELIORATORIŲ A. 6, Joniškis	1982	5	30	9,45	0,76	
MELIORATORIŲ A. 7, Joniškis	1978	5	45	9,50	0,76	
MELIORATORIŲ A. 1, Joniškis	1980	5	45	9,63	0,78	
STATYBININKŲ 4A, Joniškis	1973	5	50	9,85	0,79	
MELIORATORIŲ A. 10, Joniškis	1987	5	30	9,86	0,79	
MELIORATORIŲ A. 9, Joniškis		5	30	9,96	0,80	
Didžiausias šilumos suvartojimas						
Žemaičių g. 2, Joniškis	1959	2	14	24,56	1,98	
Upytės g. 10, Joniškis	1960	2	4	24,99	2,01	
MIESTO A. 5, Joniškis	1979	5	21	25,05	2,02	
MEDŽIOTOJŲ 6, Joniškis	1968	3	27	26,91	2,17	
MEDŽIOTOJŲ 10, Joniškis	1968	2	8	28,04	2,26	
SODŲ 5A, Joniškis	1965	2	8	29,93	2,41	
SPAUDOS 40, Joniškis	1997	4	18	30,19	2,43	
Upytės g. 10B, Joniškis	1976	2	8	30,27	2,44	
SODŲ 5, Joniškis	1965	2	8	32,23	2,59	
MIESTO AIKŠTĖ 39, Žagarė, Jonišk	1985	2	2	41,15	3,31	
BAŽNYČIOS 7, Joniškis	1981	2	4	48,16	3,88	
MIESTO AIKŠTĖ 41, Žagarė, Jonišk	1985	2	3	51,59	4,15	

Šildymo sąnaudos per 2021 m. gruodžio mėn. (Eur/m² be PVM)

